

Risques d'incendie

Comment s'équiper ?



La destruction par le feu d'un établissement entraîne très souvent sa fermeture définitive. C'est pourquoi la prévention des risques d'incendie doit intervenir le plus en amont possible.

Les équipements obligatoires



LES EXTINCTEURS

Ils seront choisis suivant les risques d'incendie, propres à chaque local.

	Code SIDER	Désignation	Indice
1	170 028	Extincteur CO2 - 2 kg	000145B72
2	170 029	Extincteur à poudre polyvalente 6 kg	000158B39
3	170 030	Extincteur 6 L à eau pulvérisée avec additif	000126B71



1
CATA 2016 p.650



2
CATA 2016 p.650



3
CATA 2016 p.651

LES DÉTECTEURS DE FUMÉES

Ils doivent être audibles de tout point du bâtiment.

	Code SIDER	Désignation	Indice
	156 012	Détecteur de fumée DAAF EI Electronics - Standard	000029M94
	156 013	Détecteur de fumée DAAF EI Electronics - Interconnexion sans fil	000041M44

NOUVEAU

Ei Electronics®
fire + gas detection



CATA 2016 p.961

Risques d'incendie

Comment s'équiper ?

LES VOIES DE DÉGAGEMENT

Les issues de secours doivent être indiquées clairement.

	Code SIDER	Désignation	Indice
1	331 232	Bloc encastré Kickspot Eco1 IP40sati autodiag	000250M92
2	420 087	Étiquette de signalisation d'évacuation	000019M58



1
CATA 2016 p.973




2
CATA 2016 p.974

LES RIA (ROBINET D'INCENDIE ARMÉ)

Installés dans les locaux présentant un risque important d'incendie (ERP et bâtiments industriels), ils doivent être disposés pour que leurs lances couvrent la totalité de la surface de l'établissement.

	Code SIDER	Désignation	Indice
1	139 027	RIA giropons	000890M99
2	170 032	RIA tournant pivotant	000334M80

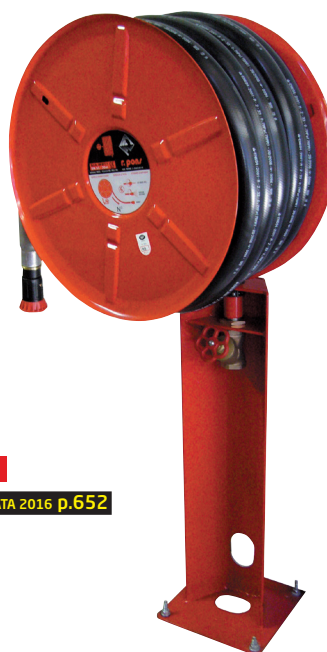

1
CATA 2016 p.652



2
CATA 2016 p.652

Produits complémentaires



Coffret double position
CODE : 331 632

CATA 2016 p.967



Couverture anti-feu
CODE : 731 002

CATA 2016 p.655

NOUVEAU



Détecteur de monoxyde de carbone
CODE : 156 014

CATA 2016 p.962